



ロックウール断熱材 間仕切り壁 遮音試験結果

試験体

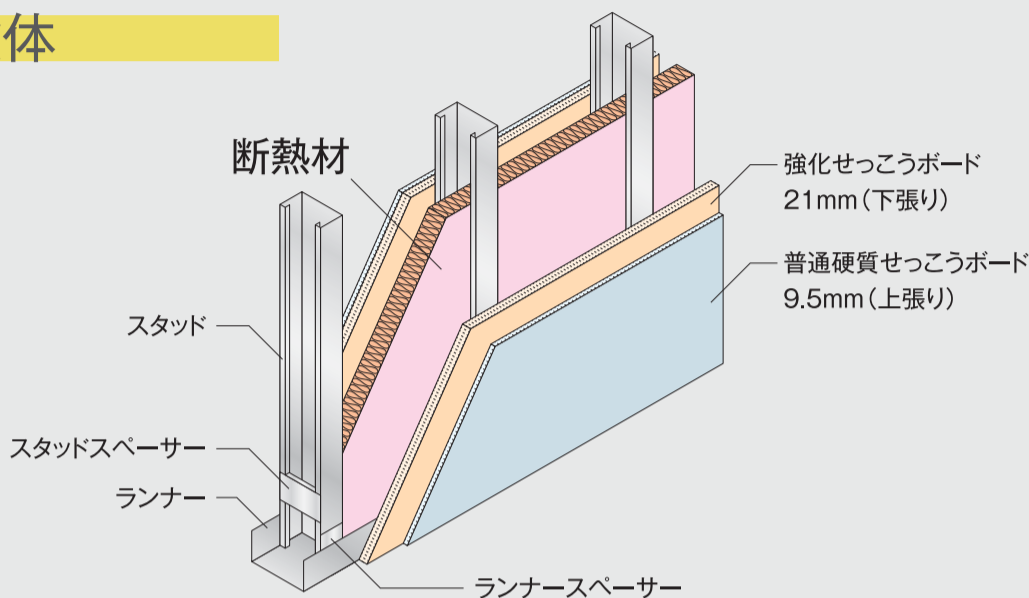

試験結果

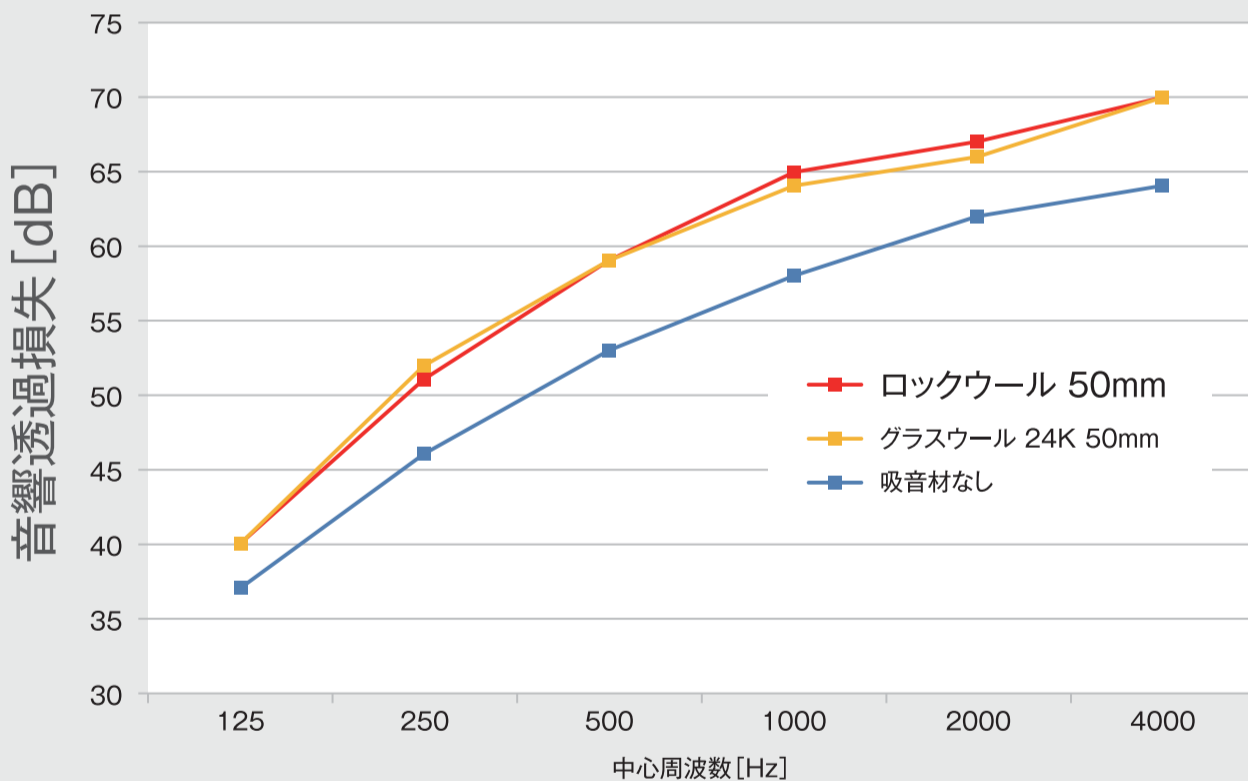

測定機関： 一般財団法人建材試験センター

試験方法： JISA1416 (実験室における建築部材の空気音遮断性能)

繊維系断熱材を入れると“遮音性能”が向上します。

ロックウール工業会では、今後も様々な遮音試験を予定しております。
その結果はその都度、ホームページ上でご報告させていただきます。